

Obec - objekt
BOHUŇOVICE - Centrum zdraví 2023

č.p.
616

Roční spotřeba objektu MWh / rok **231,40**
Velikost instalace FVE kWp kWp **49,5**
Baterie bez baterie

Rozložení spotřeby:

- průběh hodinové spotřeby v roce modelován dle typu objektu nebo dle měření


FVE výroba:

- průběh hodinové výroby v roce modelován dle PVGIS, lokace, orientace a sklonu instalace

Parametry provozu v prvním roce provozu

Roční výroba FVE MWh / rok **47,5**
Roční spotřeba vyrobené elektřiny MWh / rok **46,3**
Přetoky MWh / rok **1,2**
Nákup ze sítě MWh / rok **185,08**
Součinitel využití vlastní výroby % **98%**
Soběstačnost % **20%**




Celková a měsíční energetická bilance

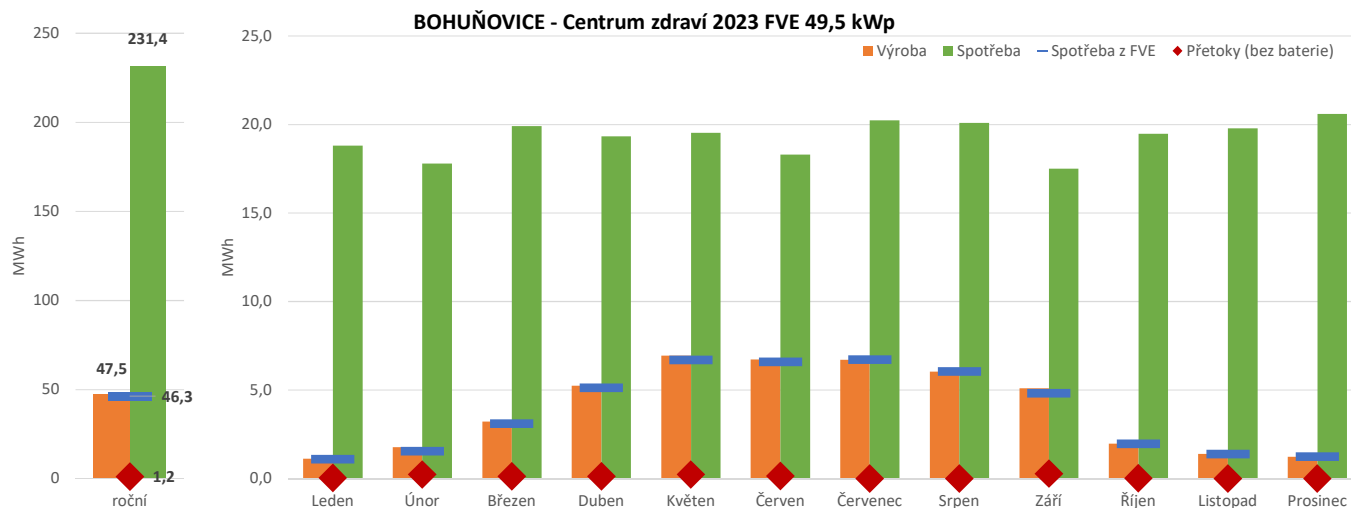

Komentář:

- dle měření spotřeby elektrické energie objektů Centrum zdraví v roce 2023 a následné simulace FVE systému dochází k přímé spotřebě vyrobené elektrické energie z FVE systému v objektu s minimálními přetoky (součinitel využití vlastní výroby je 98%); výrobou FVE je pokryto přibližně 20% roční spotřeby

Hodinová bilance v průběhu celého roku

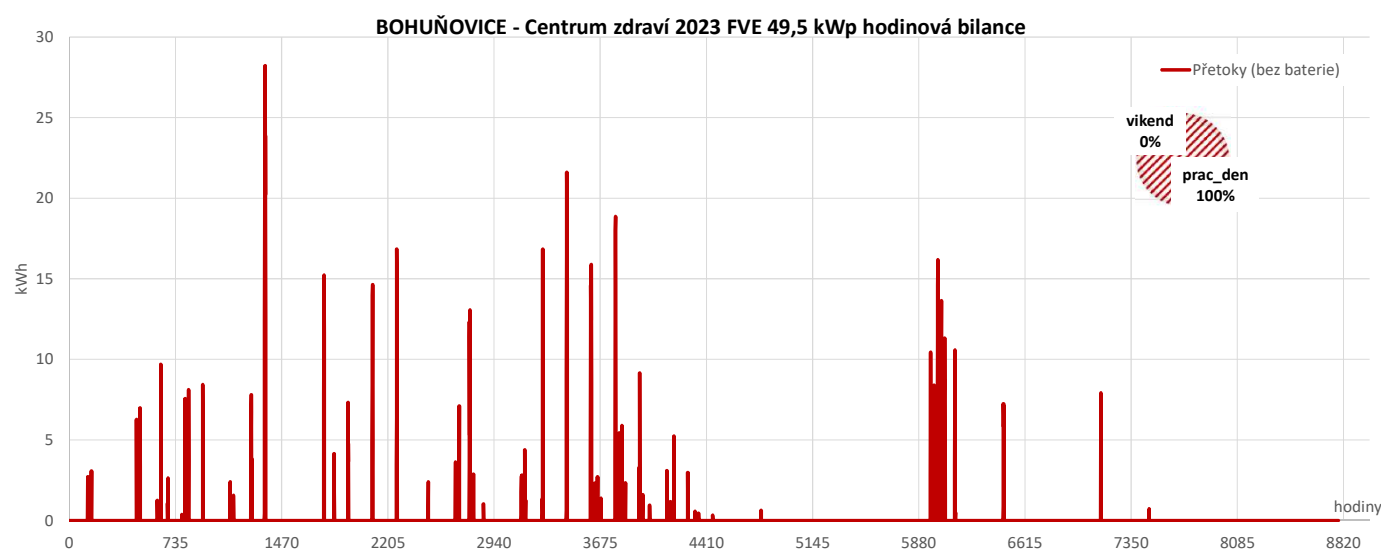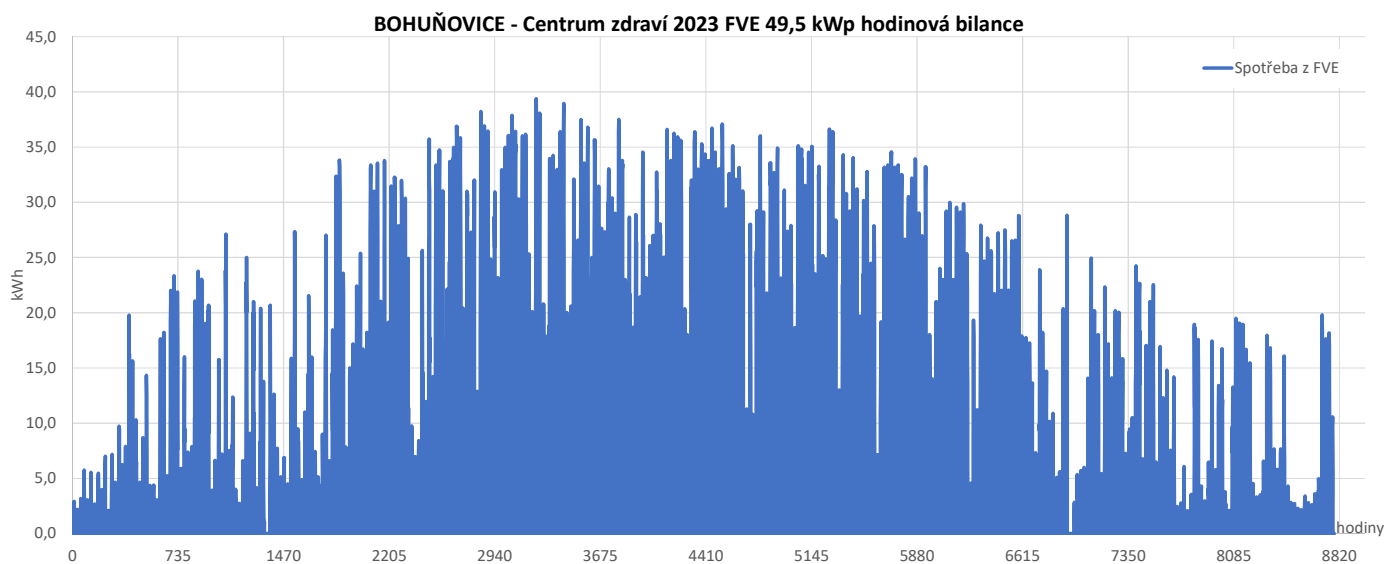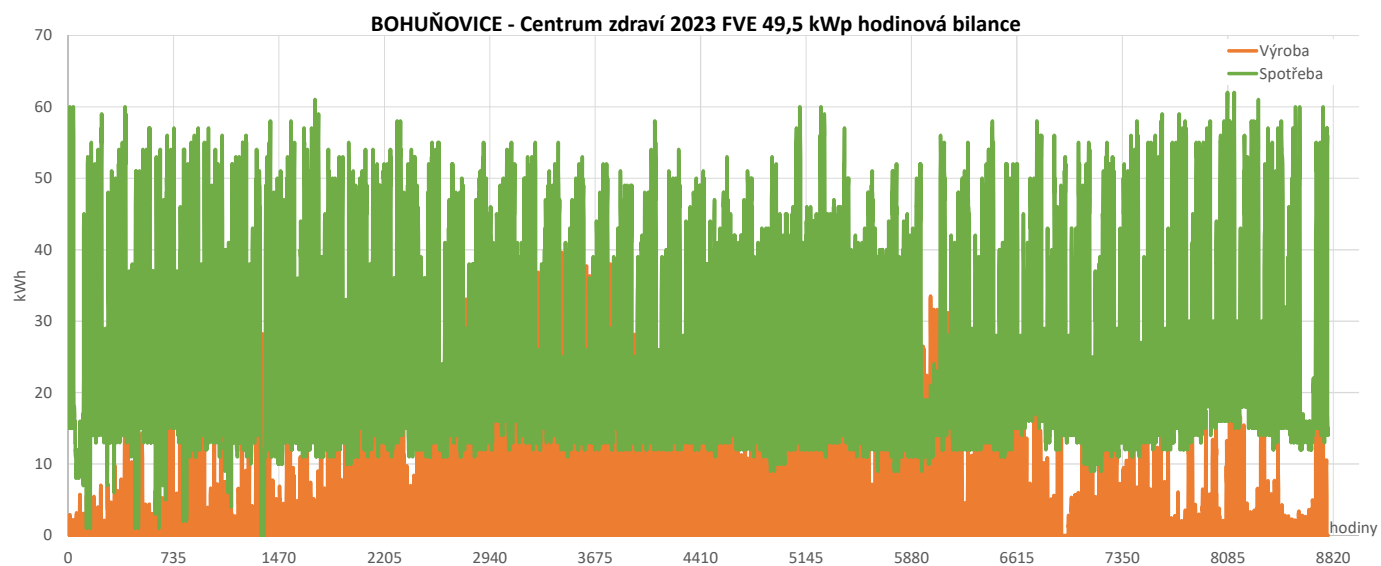

Hodinová bilance ve vybraných dvou týdnech

