

Obec - objekt
BOHUŇOVICE - ČOV

č.p.
0

Roční spotřeba objektu MWh / rok **278,00**
Velikost instalace FVE kWp kWp **23,1**
Baterie bez baterie

Rozložení spotřeby:

- průběh hodinové spotřeby v roce modelován dle typu objektu nebo dle měření


FVE výroba:

- průběh hodinové výroby v roce modelován dle PVGIS, lokace, orientace a sklonu instalace

Parametry provozu v prvním roce provozu

Roční výroba FVE MWh / rok **21,3**
Roční spotřeba vyrobené elektřiny MWh / rok **21,3**
Přetoky MWh / rok **0,0**
Nákup ze sítě MWh / rok **256,66**
Součinitel využití vlastní výroby % **100%**
Soběstačnost % **8%**




Celková a měsíční energetická bilance

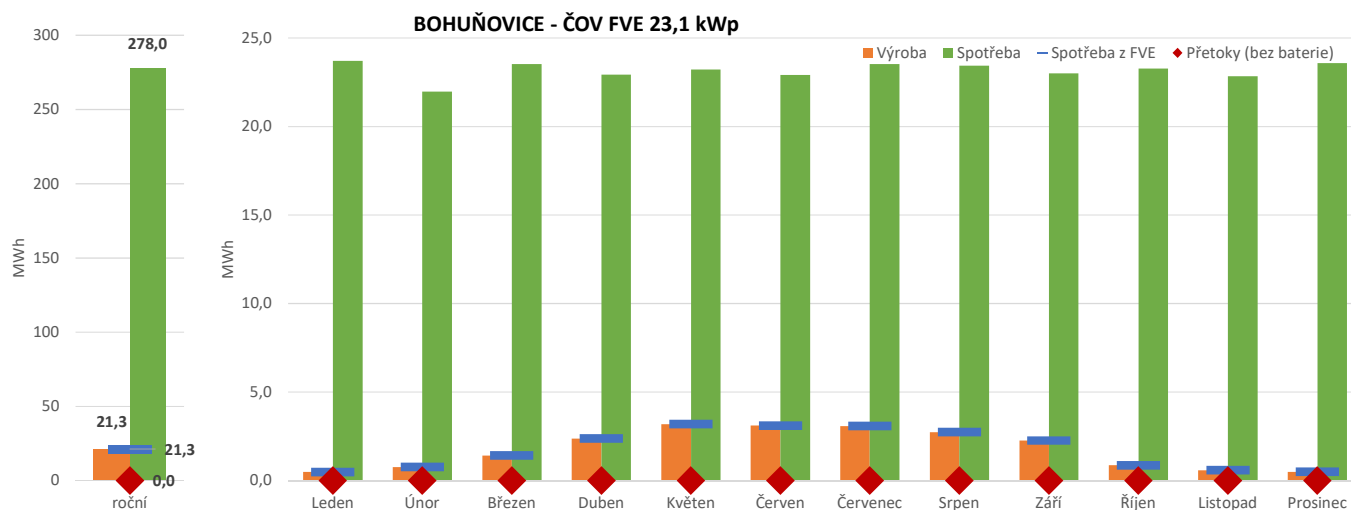

Komentář:

- dle měření spotřeby elektrické energie objektů ČOV a ÚV v intervalu 5.-25.3.2024 a následné simulace FVE systému dochází k přímé spotřebě vyrobené elektrické energie z FVE systému v objektech bez identifikovaných přetoků (součinitel využití vlastní výroby je 100%); výrobou FVE je pokryto přibližně 8% roční spotřeby

Hodinová bilance v průběhu celého roku

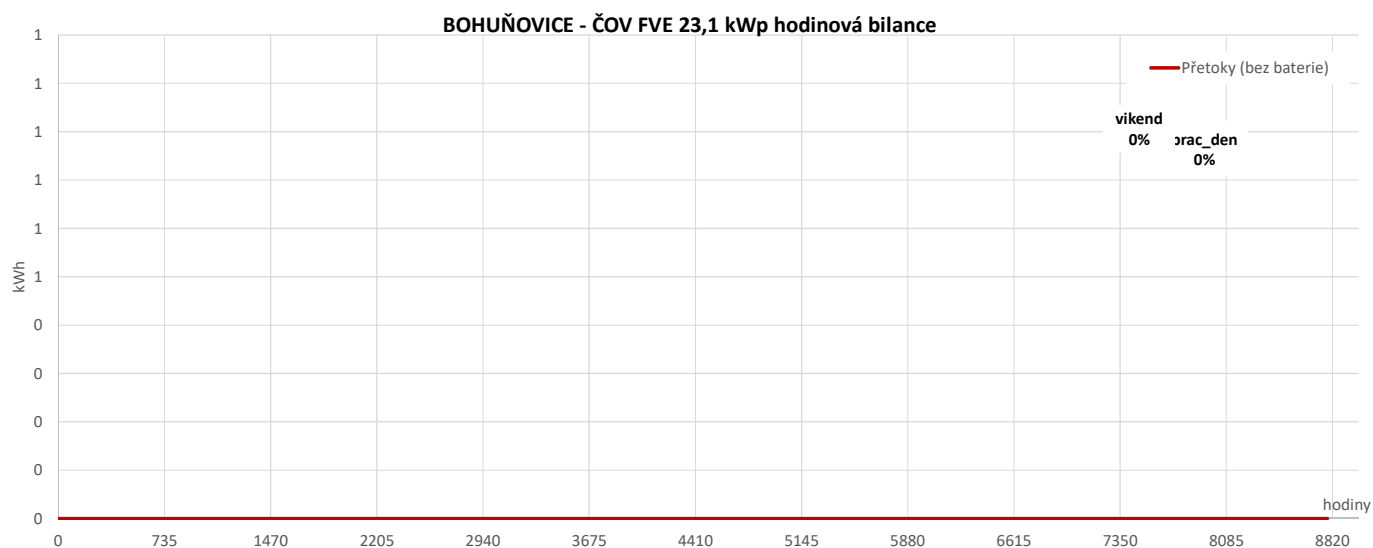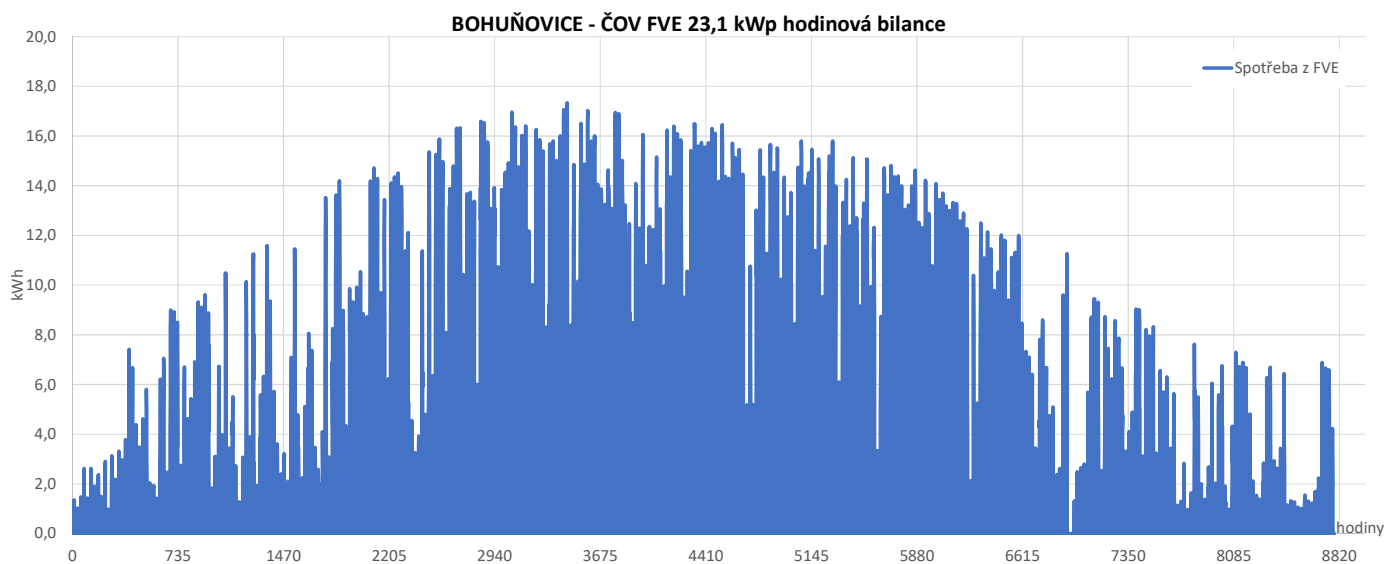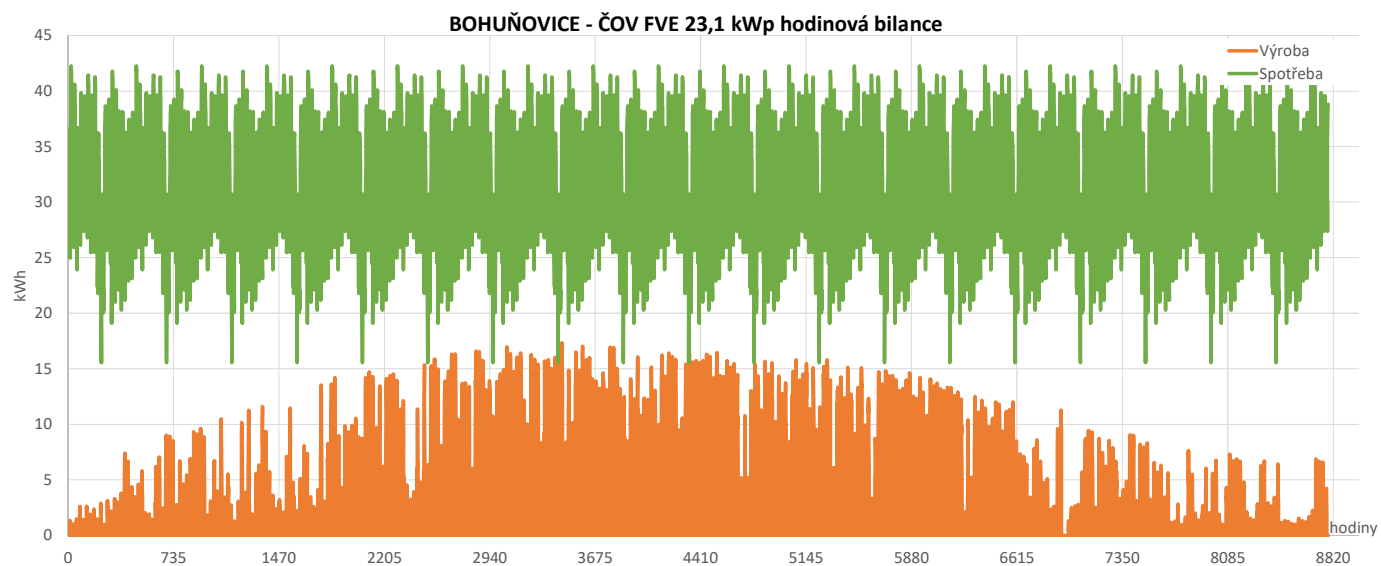

Hodinová bilance ve vybraných dvou týdnech

