

Obec - objekt
BOHUŇOVICE - Centrum zdraví 2022

č.p.
616

Roční spotřeba objektu MWh / rok **237,00**
Velikost instalace FVE kWp kWp **49,5**
Baterie bez baterie

Rozložení spotřeby:

- průběh hodinové spotřeby v roce modelován dle typu objektu nebo dle měření


FVE výroba:

- průběh hodinové výroby v roce modelován dle PVGIS, lokace, orientace a sklonu instalace

Parametry provozu v prvním roce provozu

Roční výroba FVE	MWh / rok	47,5
Roční spotřeba vyrobené elektřiny	MWh / rok	46,4
Přetoky	MWh / rok	1,1
Nákup ze sítě	MWh / rok	190,63
Součinitel využití vlastní výroby	%	98%
Soběstačnost	%	20%




Celková a měsíční energetická bilance

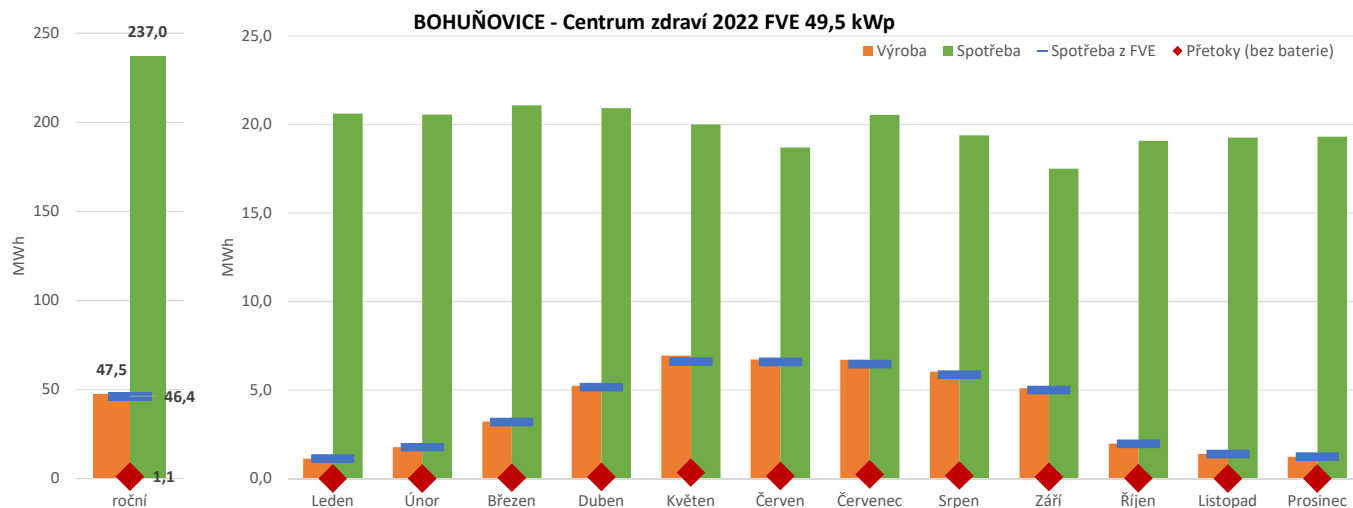

Komentář:

- dle měření spotřeby elektrické energie objektů Centrum zdraví v roce 2022 a následné simulace FVE systému dochází k přímé spotřebě vyrobené elektrické energie z FVE systému v objektu s minimálními přetoky (součinitel využití vlastní výroby je 98%); výrobou FVE je pokryto přibližně 20% roční spotřeby

Hodinová bilance v průběhu celého roku

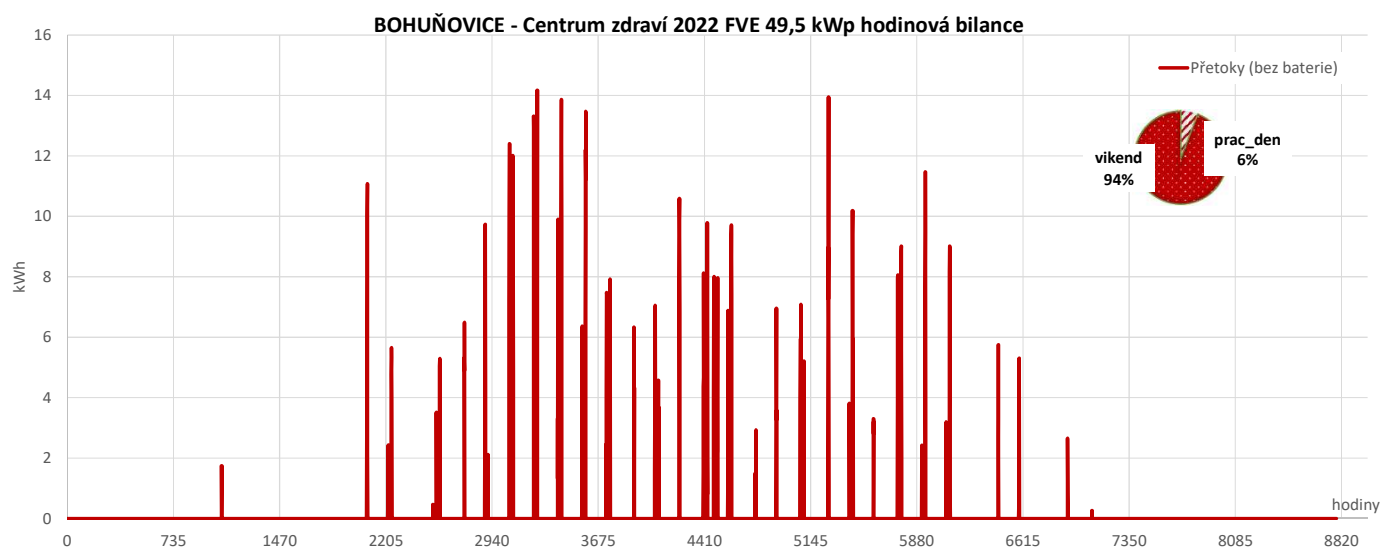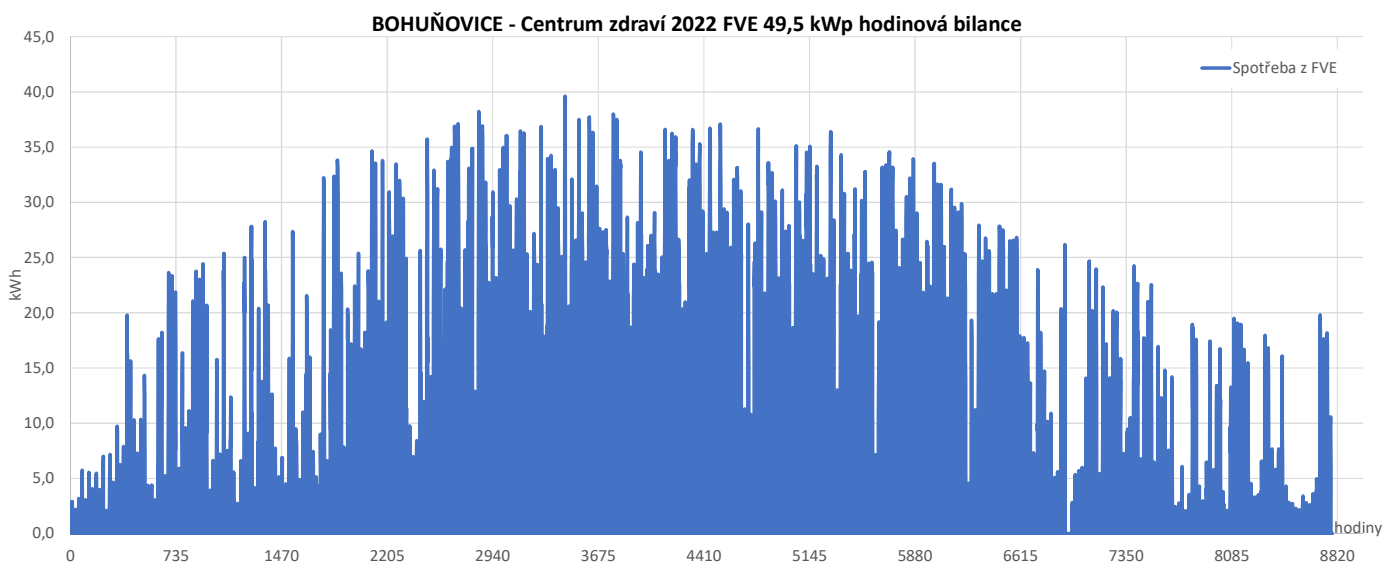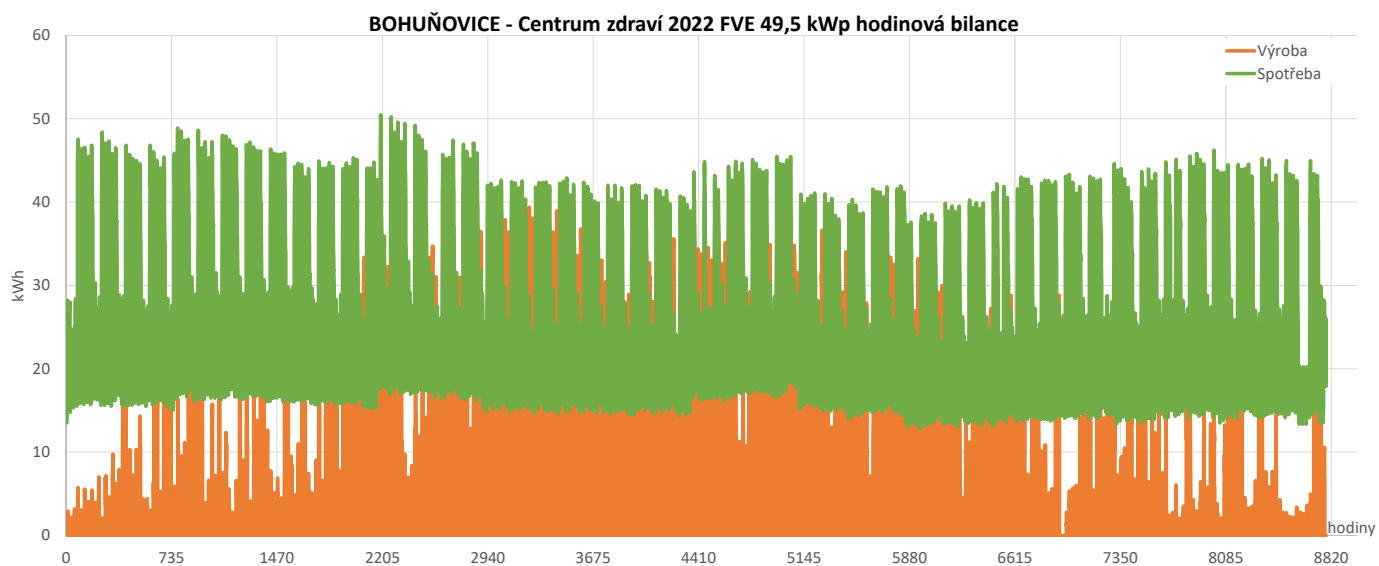

Hodinová bilance ve vybraných dvou týdnech

