


1/2

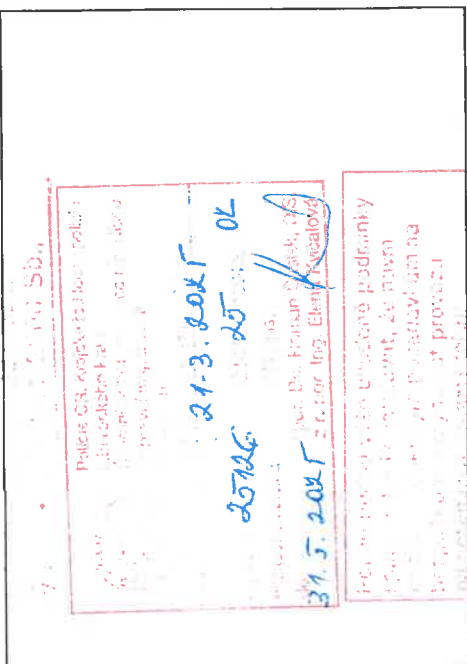


Navržená přechodná úprava provozu řeší dopravní situaci v obci Rychnov u JmN. ul. Čechova (okř. Jablonec nad Nisou), při výstavbě nového zemního vedení NN a přípojného bodu. Z důvodu nevyhovujících šířkových poměrů je navržena úplná uzavírka MK Čechova.

Návrh D10 je v souladu s příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl všeobecná část a schématická řada 0.

Jako základní je navrženo schéma **OD780** po úpravě.

Obousměrná obížděná trasa je vedena po MK Údolní, Školní a Ještědská.


Souhlasíme s návrhem přechodné úpravy provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním. Zároveň se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 srovnávacího řádu.



Projektant:	Opavský projekt:
ING. JAN MYSLIVEC	ING. STANISLAV BILEK Česká Opatov
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.	Investiční záměr ÚMKN n°Pohodný číslo 24/20235 24.2.20235
Název stavby:	
K...JIN-Rychnov u JBC,Češchova,svod,INN,SS100	
Výkres:	DIO KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



LEGENDA:

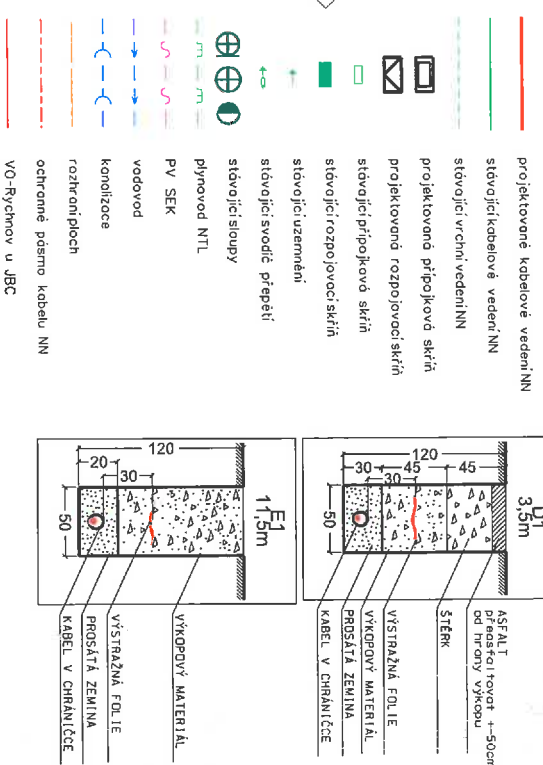

Zákres sítě pouze orientační. Před započatím výkopových prací je nutno nechat všechny sítě vytyčit. Při souběhu o křižení sítí dodržet požadavky správců sítí, minimálně však požadavky dle ČSN 73 6005.

katastrální území: Rychnov u Jablonce nad Nisou

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Prostory - nebezpečné (typ VI)

- Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-13
- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana při poruše v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudu jistícími prvky (strana NN)

Projektant:		Odpovědný projektant:	
MARKÉTA DRAŠNEROVÁ		ING. STANISLAV BILEK	
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.		Firma: B74/0, Opat. v. Právníky KO 24720035	
Název stavby:		Stupeň PD:	
K-JN-Rychnov u JBC, Čechovo, svod, kNN, SS100		DPS	
Datum:		01/2025	
Měřítko:		Zakázka č.:	
1:250 (A3)		IP-12-4016372	
Výkres:		Výkres č.:	
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES		C.3	

Nová rozpojovací skříň SP100(R156)
umístěná na PB č.111

Nová přípojková skříň SS100(X134)
umístěná v pilíři na ppč. 596/1
na trvale přístupném místě

Nová kabelový svod NN
na PB č. 111 do nové SP100(R156)
AYKY-J 4x25 mm²
lkb=8m

SO 07
Kabelová přípojka NN
AYKY-J 4x25 mm²
R156-X134
lfb=15m
lkb=23m