


ULOŽENÍ V TERÉNU

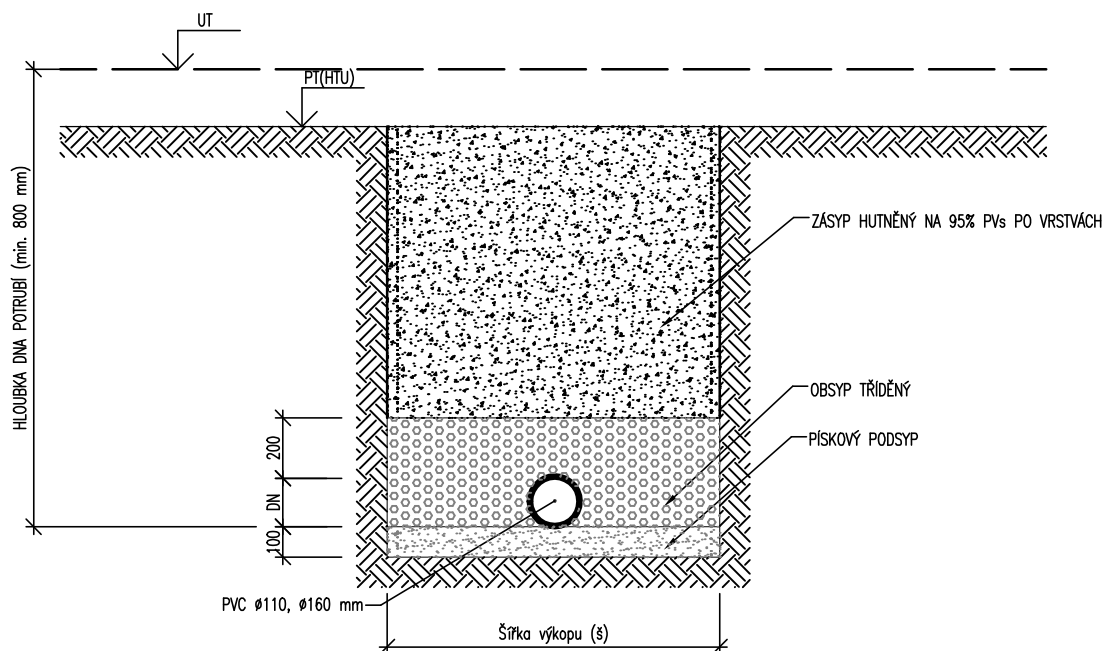

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)
V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy h	zapažená rýha š
$1,00\text{m} \leq h \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < h \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$h > 4,00\text{m}$	1,0m

TABULKA 2

DN	zapažená rýha š
≤ 225	OD + 0,40m
$> 225 \text{ až } \leq 350$	OD + 0,50m
$> 350 \text{ až } \leq 700$	OD + 0,70m
$> 700 \text{ až } \leq 1200$	OD + 0,85m

D.2.1 - LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

Paré:	Novostavba rodinného domu Dolní Dobrá Voda k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, p.č. 3465/2						
Objednatel:	Artak Karapetjan Kaštanová 4819, Kokonín 468 01 Jablonec nad Nisou Kateřina Karapetjanová V Luzích 1626/10 468 01 Jablonec nad Nisou			Zpracovatel ČÁSTI:  Ing. Petr Koldovský Projektování, inženýrská činnost Sportovní 1543, 511 01 Turnov IČO: 760 54 454, Tel.: +420 484 840 467 email: petr.koldovsky@pvkprojekt.cz			
Místo:	k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p.č. 3465/2			Vypracoval: Eva Černá Odpovědný projektant: Ing. Petr Koldovský			
Datum:	01.2023	Měřítko:	1 : 25	Zak. č.:	23 - Č001	Stupeň: pro SOZ	
Výkres:	PŘÍČNÝ ŘEZ ODTOKEM					Č. výkresu:	Revize:
					D.4		0