


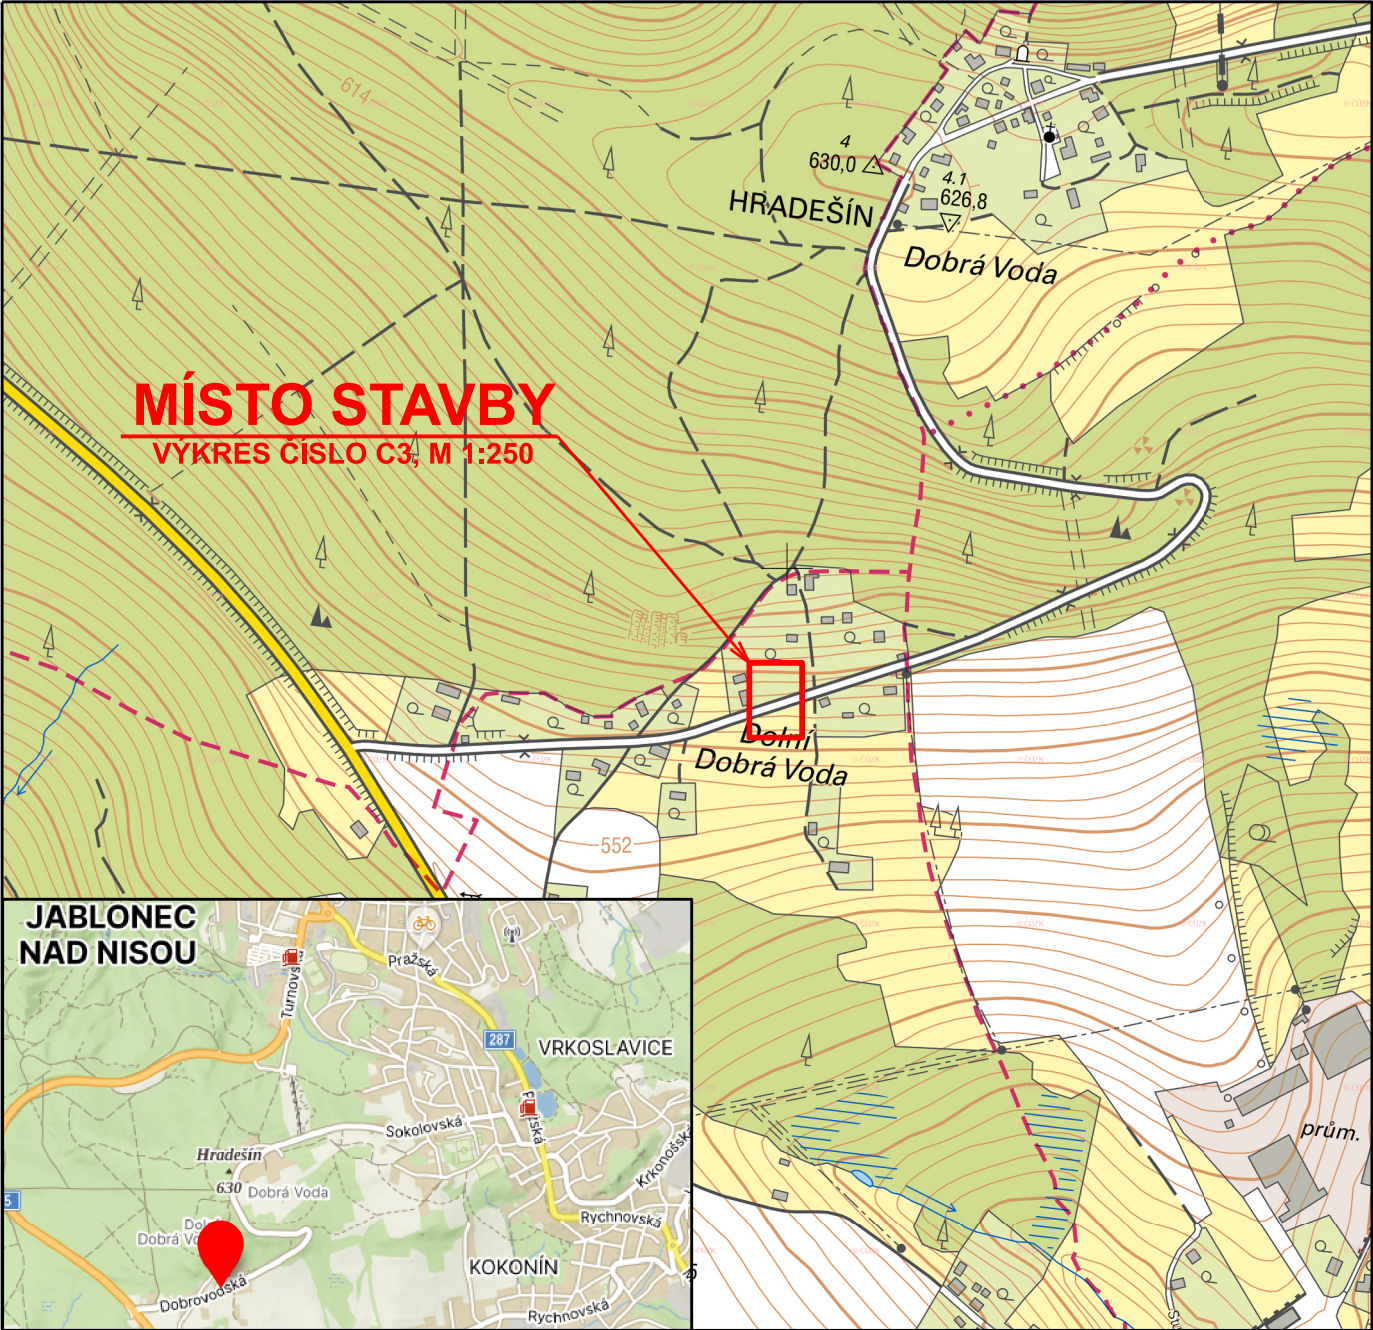

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Třída zeminy - III
Prostory - nebezpečné (typ VI)
Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 33 000-1 :
základní - dvojitou izolací, krytím
připoruše - automatickým odpojením od zdroje nadproudými ochrannými přístroji

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
Ing. Radek Ackermann	Ing. Radek Ackermann	Ing. Radek Ackermann		
MÍSTO: Kat. území Rychnov u Jbc. n. N., Obec Rychnov u Jbc. n. N., Okres Jbc. n. N.			MĚŘÍTKO	1:7500
INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A.S.			DATUM	10/2024
AKCE : K_JN-Rychnov u Jbc n.N. 3407/1,kNN			ÚČEL	D.P.S.
			ČÍS.ZAK.	IP-12-4015974
OBSAH : VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Č.VÝKR. C.1	PARÉ Č.